


F470 – BSA10

Käytetään F470:n tuloilmalämmityksen estämiseen samalla, kun koko vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä tai osa siitä jatkavat lämmittämistä. Esimerkiksi kesällä voidaan estää tuloilman lämmitys, mutta kylpyhuoneen lattialämmitys lämmittää edelleen. Jos F470 hälytyslähtö on jo varattu jäätymissuojapellille käytetään lisävarustetta AXC 20.

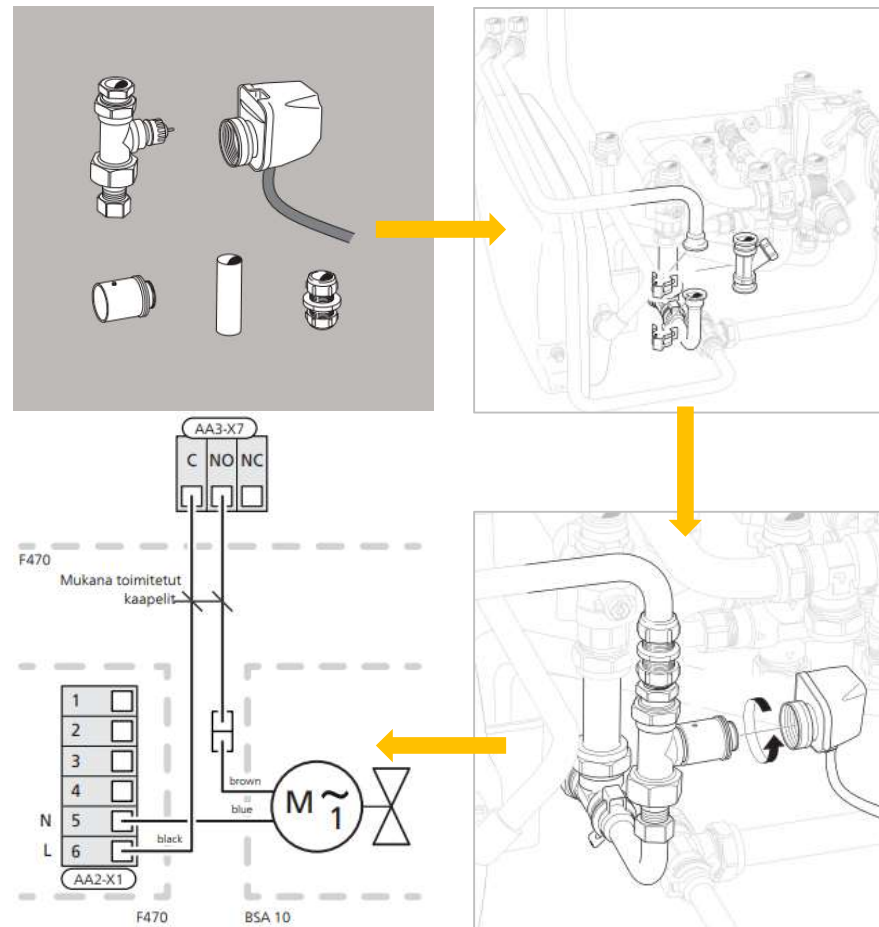

2019-09-09

JÄLLEENMYYJÄ MR.LVI LÄMPÖPUMPPUHUOLTO.COM



myymälä: Muuntotie 1 D 3
01510 Vantaa
puhelin: 0300 30 80 82
e-mail: info@mrlvi.fi
avoinna: ma-pe klo 8-16

KLIKKAA
VERKKO-
KAUPPAAN!



NIBE